


STEROWANIE OŚWIETLENIEM
INDYWIDUALNE – HALA

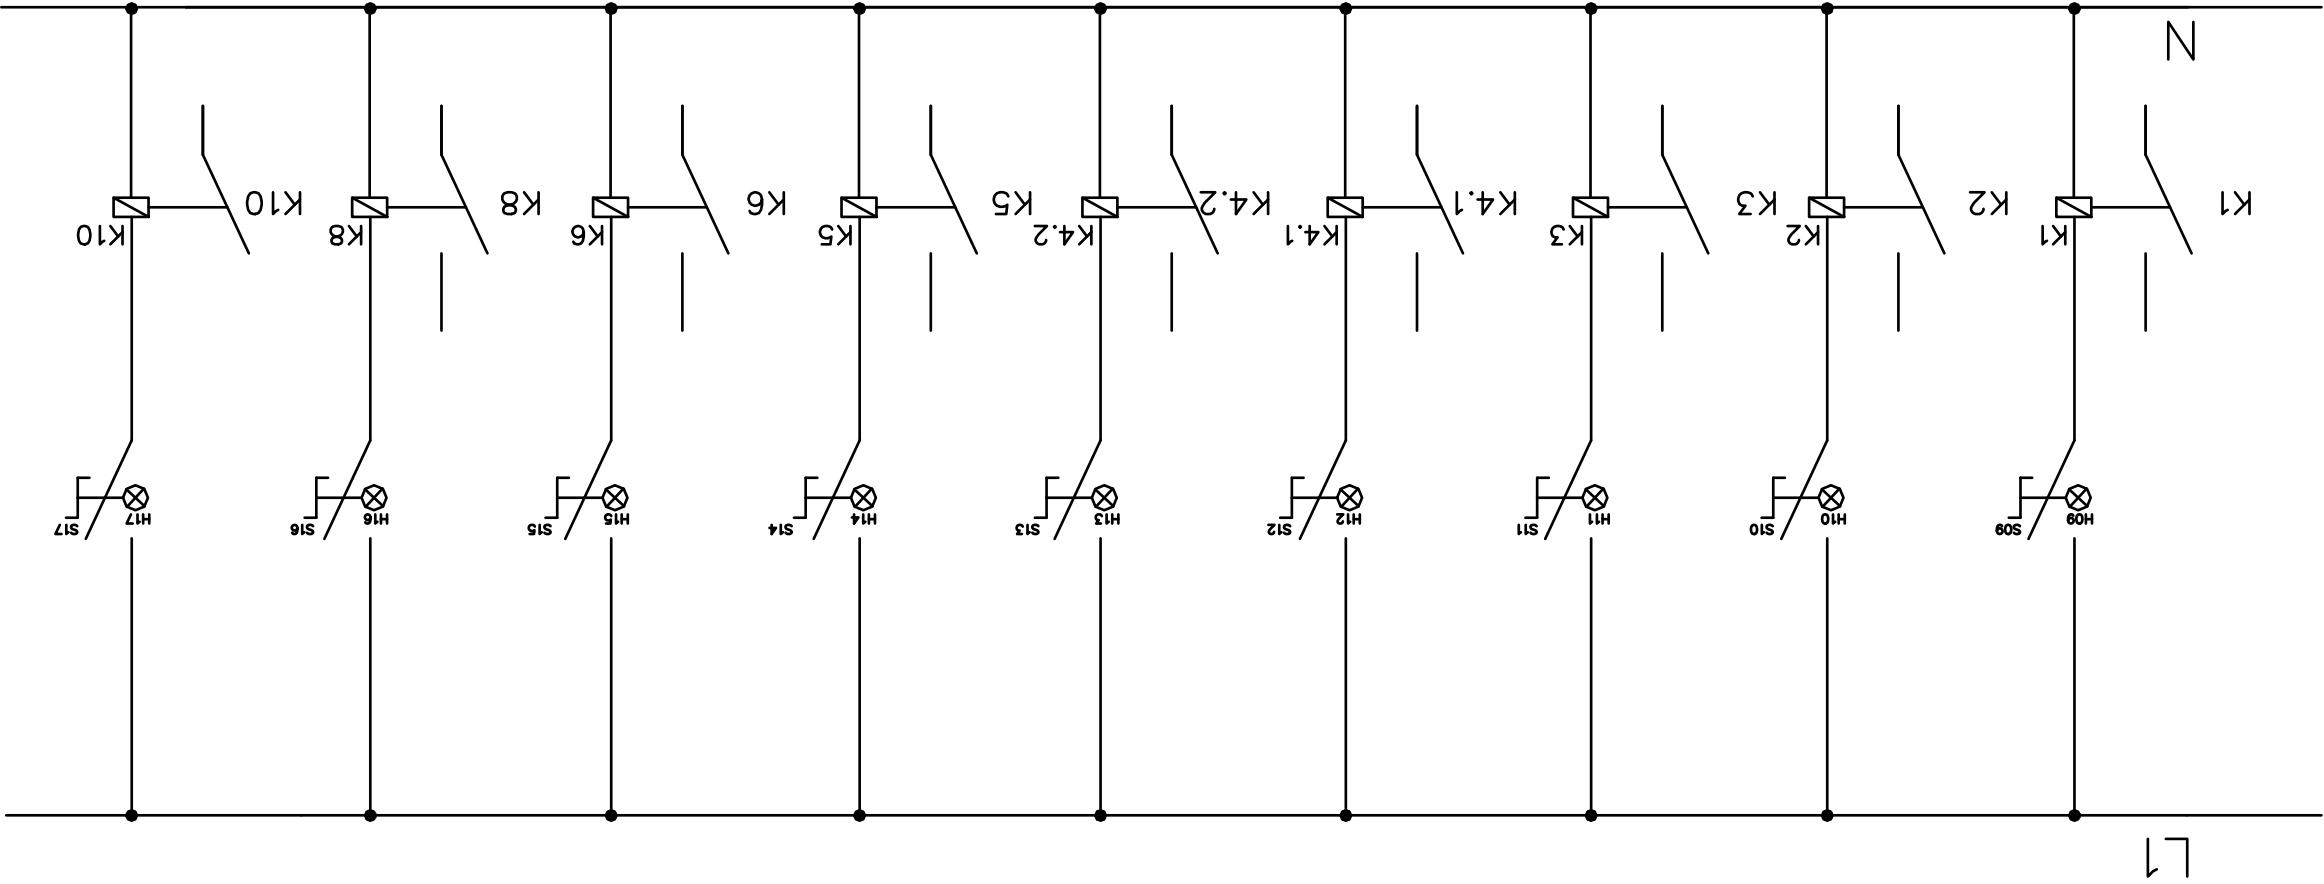

UWAGA:
OBWODY STEROWANIA OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEWIETRZANIA WYKONAĆ PRZEWODAMI
– YKSY od tablicy TSO do RGNN

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|--------------|--|--------------|--|--------------------------|--|------------|--|
| Nazwa rysu | | WYGLĄD SZAFKI STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALI – TSO | | Skala: | | Lokalizacja: | | Sprawdził: | | Numer rysu | |
| Tytuł | | PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO | | Branża: | | Inwestor: | | Projektant: | | Data | |
| | | ELEKTRYCZNA | | NISKOPRĄDOWA | | FHU "BRYK" | | mgr inż. Paweł Piłko | | 05.2016 | |
| | | | | | | JASIONKA | | nr upr. PDK/0086/P00E/09 | | IE-12.2 | |