


SZAFKA TSO / hala produkcyjna/

Obudowa z blachy stalowej IP 65  
drzwi pełne z przyciskami  
wym. 250x200x100

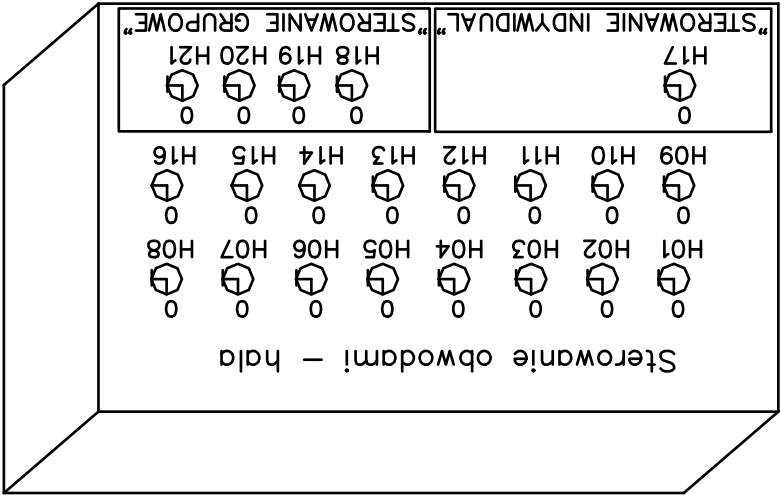

OZNACZENIA:

wył. – przycisk sterowniczy zał/wył z lampką kontrolną – 18 szt.

H01-H15 – zał/wył obw. oświetlenia sekcje – hala produkcyjna  
H16 – zał/wył obw. oświetlenia 100% – hala produkcyjna  
H17 – zał/wył obw. oświetlenia 50% – hala produkcyjna  
H18 – zał/wył obw. oświetlenia 50% – hala produkcyjna

UWAGA:

W szafce TSO należy wyprowadzić obwody sterowania z modułów oświetlenia KNX  
Oprogramować załączanie obw. oświetlenia wg. wytycznych Inwestora  
Szafkę TSO należy montować natynkowo zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie.

Nazwa rysu		WYGLĄD SZAFKI STEROWANIA OŚWIEPLENIEM HALI – TSO		Skala	JASIONKA	Sprzedaż	Numer rysu
Tytuł		PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO		Brzoza ELEKTRYCZNA NISKOPRĄDOWA	Inwestor FHU "BRYK"	Projektant mgr inż. Paweł Piłko nr upr. PDK/0086/P00E/09	Data 05.2016