


Schemat systemu detekcji gazów z detektorami i centralą

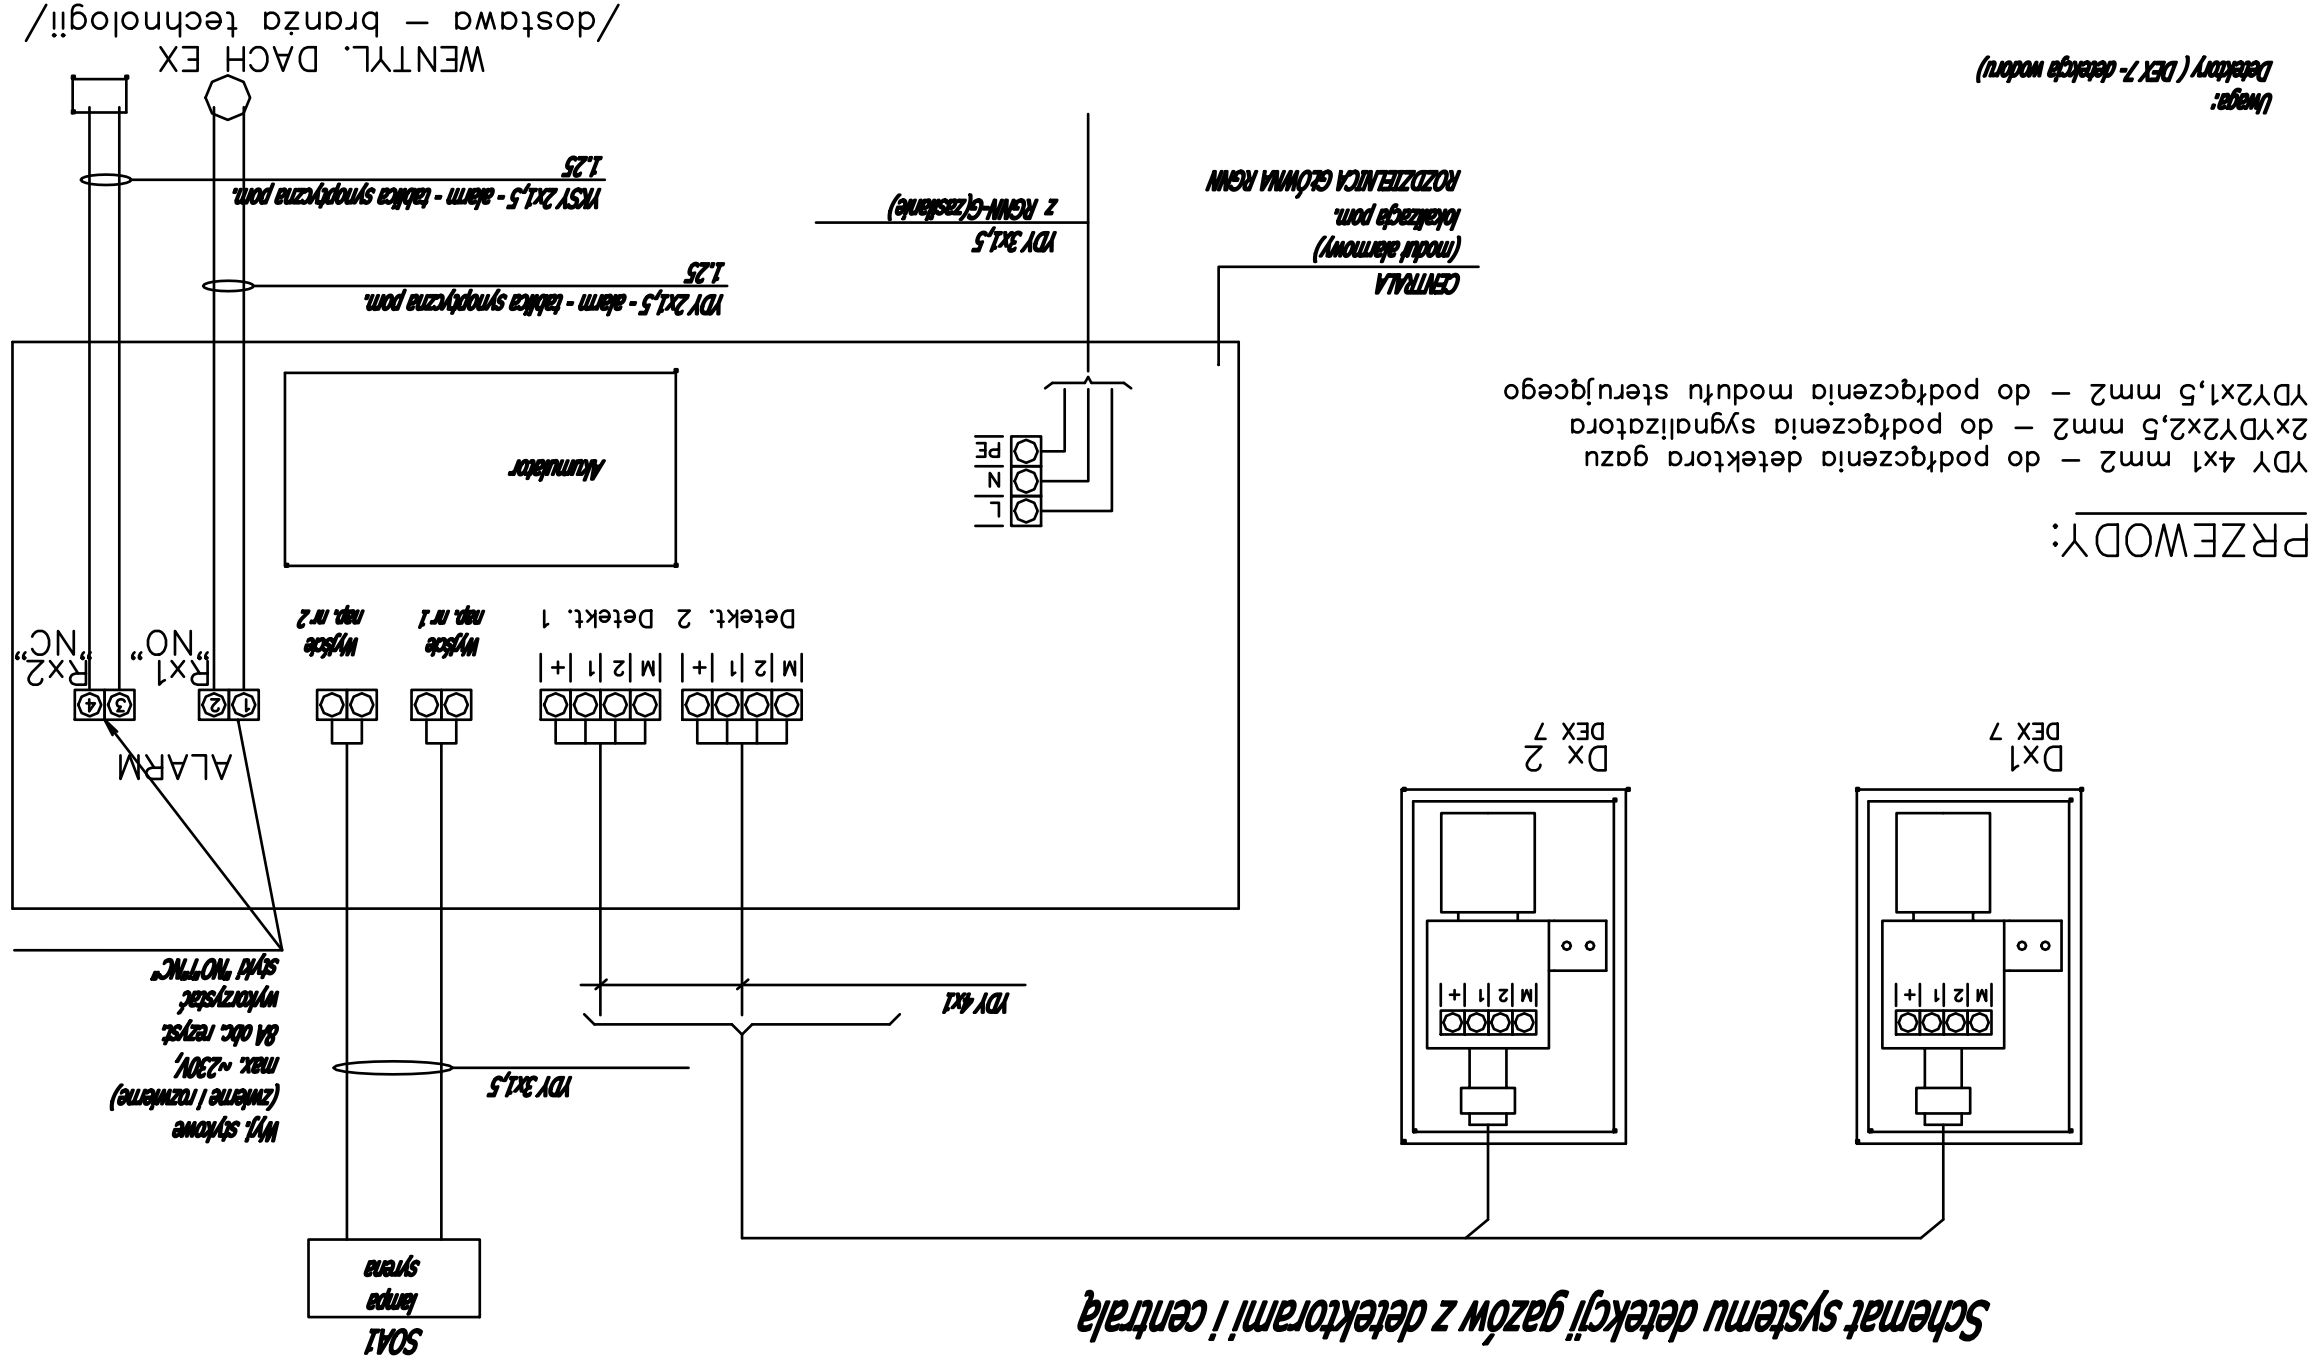

Uwaga:
Detektory (DEX 7- detekcja wodorni)

PRZEWODY:

YDY 4x1 mm2 – do podłączenia detektora gazu
2xYDY2x2,5 mm2 – do podłączenia sygnalizatora
YDY2x1,5 mm2 – do podłączenia modułu sterującego

Temat	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO		
Brandzi	INSTRUKCJA ELEKTRYCZNA	Investor	FHU "BRYK"
		Projektant	mgr inż. Paweł Piśkos nr upr. POK/0096/POOŚ/09
	Skala	Lokalizacja	Sprzedaż
SCHEMAT INSTALACJI DETECJI – 2I		JASIONKA	IE-16.2
Nazwa rysu			